



OXYTEX 400/1000

DE Gebrauchsanleitung
GB Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DK Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SE Bruksanvisning
FI Käyttöohje
HU Használati útmutató
PL Instrukcja użytkowania
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
SI Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO Instrucțiuni de folosință
BG Упътване за употреба
UA Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
CN 使用说明书







Ø 4.5 mm







5 m
Ø 4.5 mm







OxyTex 400	- 1x	- 1x	- 1x	- 1x	- 0x	
OxyTex 1000	- 1x	- 1x	- 1x	- 1x	- 0x	
OxyTex Set 500	- 1x	- 1x	- 2x	- 0x	- 1x	AquaOxy 500
OxyTex Set 1000	- 1x	- 1x	- 2x	- 0x	- 1x	AquaOxy 1000
OxyTex Set 2000	- 2x	- 1x	- 2x	- 0x	- 1x	AquaOxy 2000


OTX0001

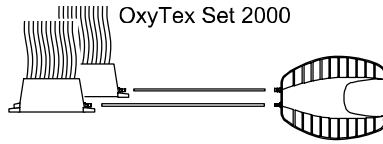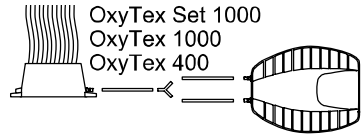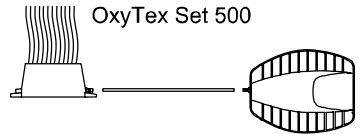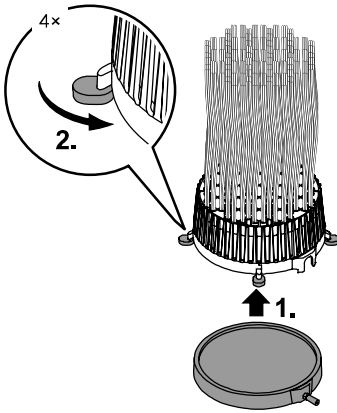


OTX0002



OTX0003

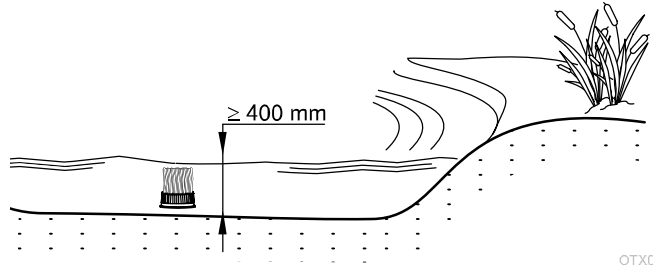

OTX0004

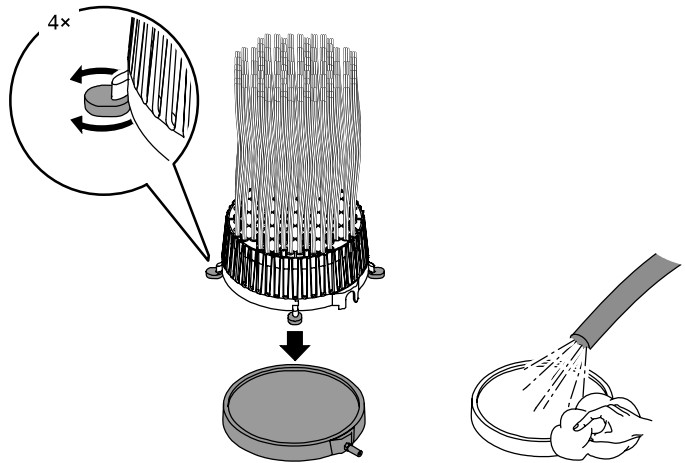

OTX0005



OxyTex 400	Ø: 144 mm h: 290 mm	0.55 kg	×0.5	1 × 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex 1000	Ø: 220 mm h: 300 mm	2 kg	×1	1 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 500	Ø: 144 mm h: 290 mm	2.5 kg	×0.5	1 × 1.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 1000	Ø: 220 mm h: 300 mm	5.8 kg	×1	1 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓
OxyTex Set 2000	Ø: 220 mm h: 300 mm	7.8 kg	×2	2 × 3.5	+4 ... +35 °C	max. 0.4 bar	✓

DE Hinweise zur Inbetriebnahme

Die Belüfterplatte vor der ersten Anwendung ca. 30 Minuten wässern.

Bei instabilem Stand des OxyTex wegen zu hoher Luftfördermenge wie folgt vorgehen:

- Luftfördermenge am Regulierventil der Belüfterpumpe reduzieren.
- Empfohlene AquaOxy Belüfterpumpe für den OxyTex verwenden:
Für OxyTex 400 empfiehlt OASE AquaOxy 400 oder 500.
Für OxyTex 1000 empfiehlt OASE AquaOxy 1000, 2000 oder 4800.

GB Start-up information

Allow airtight plate to soak in water for approx. 30 minutes prior to its first use.

Proceed as follows in the event of instability of the OxyTex's resulting from an excessive amount of air delivered:

- Reduce the air quantity delivered at the control valve of the ventilation pump.
- Use the AquaOxy ventilation pump recommended for the OxyTex:
For the OxyTex 400, OASE recommends the AquaOxy 400 or 500.
For the OxyTex 1000, OASE recommends the AquaOxy 1000, 2000 or 4800.

FR Indications pour la mise en service

Trempier la plaque d'aération dans l'eau env. 30 minutes avant la première utilisation.

En cas d'état instable de l'OxyTex en raison d'un débit d'air trop important, procéder comme suit :

- Réduire le débit d'air en utilisant la soupape de régulation de la pompe à air.
- Recommandation d'utilisation de pompe à air AquaOxy pour l'OxyTex :
pour OxyTex 400, OASE recommande AquaOxy 400 ou 500.
Pour OxyTex 1000, OASE recommande AquaOxy 1000, 2000 ou 4800.

NL Instructies voor de ingebruikname

De beluchtingsplaat voor het eerste gebruik ca. 30 minuten spoelen.

Ga bij een instabiele positie van de OxyTex, vanwege te hoge luchtstroomsnelheid, als volgt te werk:

- Reduceer de luchtstroomsnelheid aan het regelventiel van de beluchtingspomp.
- Geadviseerde AquaOxy beluchtingspomp voor de OxyTex gebruiken:
voor OxyTex 400 adviseert OASE AquaOxy 400 of 500.
Voor OxyTex 1000 adviseert OASE AquaOxy 1000, 2000 of 4800.

ES Indicaciones para la puesta en marcha

Antes del primer uso ponga la placa aireadora unos 30 minutos en remojo.

En caso de una posición inestable del OxyTex por un caudal de aire muy alto proceda como sigue:

- Reduzca el caudal de aire en la válvula de regulación de la bomba de aireación.
- Empleo de la bomba de aireación AquaOxy recomendada para el OxyTex:
Para el OxyTex 400 OASE recomienda la AquaOxy 400 o 500.
Para el OxyTex 1000 OASE recomienda la AquaOxy 1000, 2000 o 4800.

PT Instruções para colocar o aparelho em funcionamento

Com anterioridade à primeira utilização, pôr a placa oxigenadora por 30 minutos em água.

Em caso de posição instável do OxyTex, provocada por grande quantidade de ar transportado, proceder conforme abaixo descrito:

- Reduzir a quantidade de ar com a válvula de controlo da bomba de oxigenação.
- Utilizar a bomba de oxigenação AquaOxy para o aparelho OxyTex:
A OASE recomenda a bomba AquaOxy 400 para o aparelho OxyTex 400 ou 500.
Para a aparelho OxyTex 1000, a OASE recomenda a bomba AquaOxy 1000, 2000 ou 4800.

IT Istruzioni per la messa in funzione

Bagnare la piastra del ventilatore per circa 30 minuti prima dell'impiego.

Procedere nel modo seguente se la posizione dell'OxyTex è instabile a causa dell'eccessiva portata d'aria:

- Ridurre la portata d'aria agendo sulla valvola di regolazione della pompa di ventilazione.
- Per l'OxyTex utilizzare la pompa di ventilazione AquaOxy suggerita:
Per l'OxyTex 400 si consiglia OASE AquaOxy 400 o 500.
Per l'OxyTex 1000 si consiglia OASE AquaOxy 1000, 2000 o 4800.

DK Henvisninger til idriftsættelse

Ventilationspladen skal fugtes ca. 30 minutter før første anvendelse.

Hvis OxyTexen ikke står stabilt på grund af høj luftmængde, skal du gøre følgende:

- Reducer luftmængden ved reguleringsventilen på ventilationspumpen.
- Anbefalet AquaOxy ventilationspumpe skal anvendes til OxyTex:
Til OxyTex 400 anbefales vi OASE AquaOxy 400 eller 500.
Til OxyTex 1000 anbefales vi OASE AquaOxy 1000, 2000 eller 4800.

NO Informasjon om igangkjøring

Luftventilplaten må vannes i ca. 30 minutter før førstegangs bruk.

Dersom driften til OxyTex blir ustabil på grunn av for stor mengde luft som blir transportert, gjør som følger:

- Bruk reguleringsventilen ved luftventilpumpen til å redusere luftmengden.
- Bruk anbefalt AquaOxy luftventilpumpe for OxyTex:
For OxyTex 400 anbefales OASE AquaOxy 400 eller 500.
For OxyTex 1000 anbefales OASE AquaOxy 1000, 2000 eller 4800.

SE Anvisningar för igångkörning

Lägg luftningsplattan i vatten ca 30 minuter före första användning.

Vid instabil nivå i OxyTex på grund av för hög luftmatningsmängd går man tillväga enligt följande:

- Minska luftmatningsmängden på luftningspumpens reglerventil.
- Använd rekommenderade AquaOxy luftningspumpar för OxyTex:
För OxyTex 400 rekommenderar OASE AquaOxy 400 eller 500.
För OxyTex 1000 rekommenderar OASE AquaOxy 1000, 2000 eller 4800.

FI Käyttöönotto-ohje

Liota ilmastointilevyä n. 30 minuutin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

Jos OxyTexin asento on epävaka liian suuren ilmamäärän vuoksi, toimi seuraavasti:

- Vähennä ilmamäärää ilmastointipumpun säätöventtiilistä.
- Käytä OxyTexin kanssa suositeltuja AquaOxy-ilmastointipumppuja:
OxyTex 400:lle suositellaan pumppua OASE AquaOxy 400 tai 500.
OxyTex 1000:lle suositellaan pumppua OASE AquaOxy 1000, 2000 tai 4800.

HU Üzembe helyezési tudnivalók

A levegőztető lapot az első használat előtt kb. 30 percig áztassa be.

Ha az OxyTex a túl sok átáramló levegő mennyiség miatt instabillá válik, tegye a következőt:

- A szabályozó szelepen csökkentse az átáramló levegő mennyiségét.
- Az OxyTex-hez ajánlott AquaOxy levegőztető szivattyú:
Az OxyTex 400-hez az OASE AquaOxy 400 vagy a 500 ajánlott.
Az OxyTex 1000-hez az OASE AquaOxy 1000, 2000 vagy a 4800 ajánlott.

Pótalkatrészek Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan m kódik. Alkatrész rajzokat és alkatrész árakat internetes oldalunkon talál:

<https://www.florapack.hu>

Oase alkatrész katalógus, Oase pótalkatrész árlista

További segítség: e-mailben: florapack@florapack.hu

Telefonon: 30/298-7694

Kérjük, a pótalkatrész kiválasztásához adja meg a termék pontos típusát és 5 jegy cikkszámát!